



Energetikai szakreferensi éves jelentés, 2024.



**EGIS
GYÓGYSZERGYÁR
ZRT.
részére**

Budapest, 2025. május 21.

EGIS Gyógyszergyár Zrt. 2024. évi energiagazdálkodás jelentése

Bevezetés

A 122/2015. (V. 26.) Korm. Rendelet (az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról) 7/A. § e) bekezdés alapján az energetikai szakreferens összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet a honlapján közzétesz.

Cégismertető

Magyarország, Közép- és Kelet-Európa egyik vezető generikus gyógyszeripari vállalataként tevékenységünk a gyógyszeripar összes értéketermelő folyamatát átfogja a kutatás-fejlesztéstől a hatóanyag- és késztermék-gyártáson át az értékesítésig. Az Egis a Servier Csoport (franciaországi székhelyű, nonprofit alapítvány által irányított nemzetközi gyógyszeripari vállalat) tagja.


2024. évi energia-felhasználás

Az energiafelhasználásra a termelés mellett az időjárás alakulása is hatással van. A 2024-es év a vizsgált három év távlatában igen enyhének bizonyult Budapesten és Kőrmend térségében is. Ennek megfelelően a fűtési szezon hossza Budapesten (a 12 °C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napok száma) 2024-ben 156 nap volt, mely a földgázfelhasználás alakulását nagymértékben befolyásolta. A nyári napi átlaghőmérséklet 80 napon volt 22 °C fölötti, amikor gépi hűtés volt szükséges. Kőrmenden a fűtési szezon 173 nap volt, míg a hűtési 53 napot tett ki.


Az éves átlaghőmérsékletek a Társaság szempontjából releváns területeken a következők szerint alakultak.

°C	2022	2023	2024
Budapest	12,73	13,46	14,80
Kőrmend	11,82	12,26	12,86

2024-ben az EGIS Gyógyszergyár Zrt. elsősorban földgázt igényelt a tevékenységével összefüggésben, valamint épületüzemeltetési célra. A felhasználás megoszlását az alábbi kördiagram mutatja.

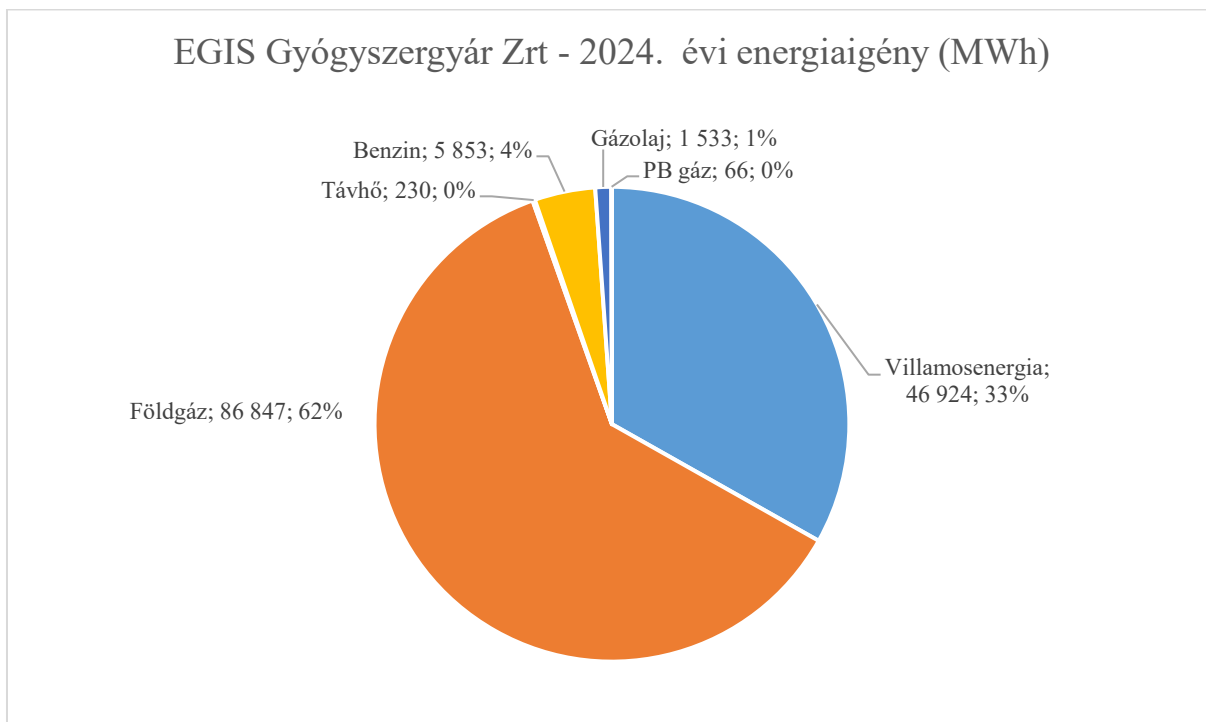

Energiahordozónként a 2023. évhez hasonlítja a felhasználást és költségeket a következő diagram. Összességében kis mértékben nőtt a felhasználás. Legnagyobb, látványos változás a távhő költségen látszik. Ennek oka az, hogy a részszámlákban elszámolt fogyasztás jelentősen túlbecsülte az igényt, és túlfizetés keletkezett (2023. évi energiaáron) – korrekció történt, nem valós a csökkenés.

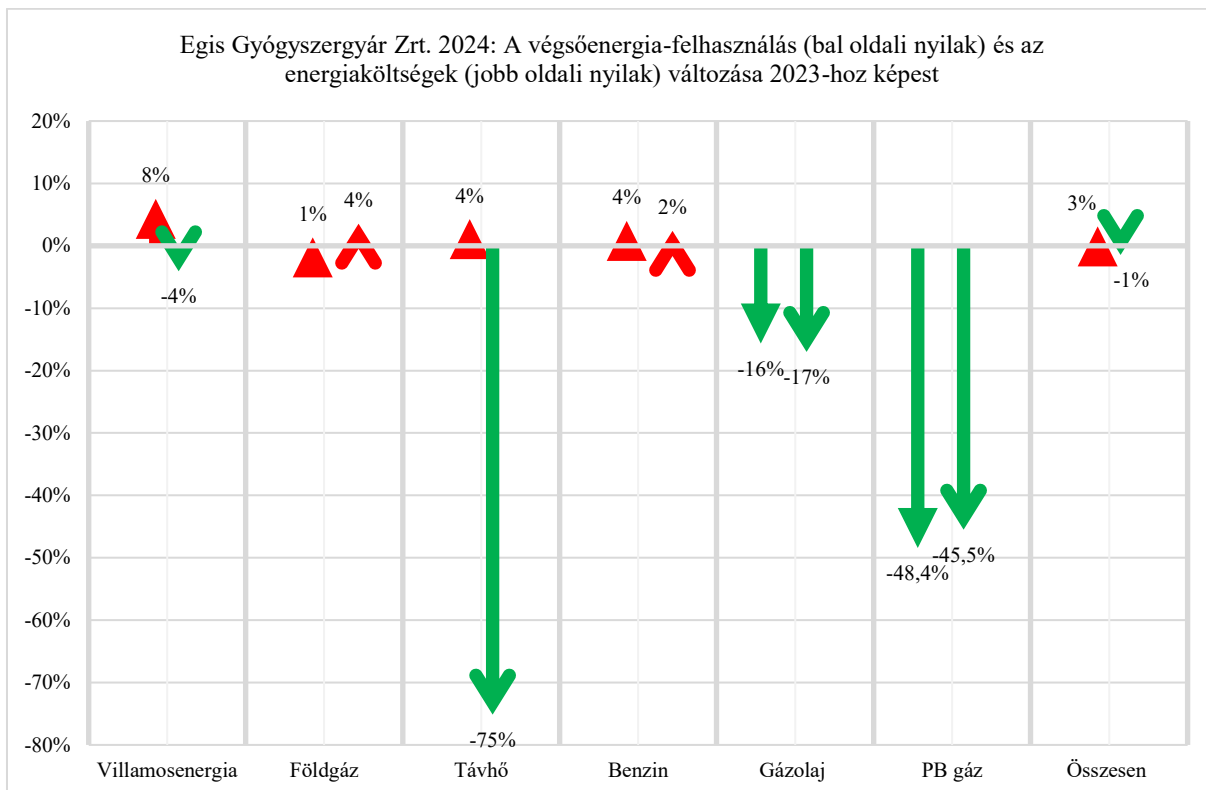

A földgázfelhasználás a 2023. évhez képest mindössze 1%-kal nőtt, tehát hozta az elmúlt évi szintet.

A villamosenergia-felhasználás pedig 2023-hoz képest 8%-kal volt magasabb.

A Társaság távhő igénye minimális, ám 4%-kal magasabb volt, mint az előző évi felhasználás.

Üzemanyag tüzelőhő (benzin: +4%, gázolaj: -16%, PB: -48%) tekintetében összességében csökkenés látható, elsősorban a gázolaj igény változása miatt.

A Központi, Bökényföldi és Körmendi telephelyeken 2023. decembertől 500-500 kW napelem park állt üzembe, ami a külső villamosenergia igényt csökkenti. A napelemes önellátási arány 2024-ben 5,2% volt.

Energiahatékonysági intézkedések 2024-ben

A Központi telephelyen a 32. épület IT szervereit kiszolgáló folyadékhűtő rendszerhez energiatároló (hőakkumulátor) lett telepítve és az LT3/3 légtechnikai rendszerét korszerűsítette a Társaság. Ezen felül több épületben bontható szigetelések kerültek a hőközpontok szerelvényeire.

Bökényföldön a 800. épületi hűtőberendezés cseréje történt meg. Továbbá a 812. épületi légtechnikai rendszer korszerűsítését és a 834. épületben a légtechnikai rendszerek fűtésre és hűtésre alkalmas hőszivattyús rendszerrel történő kiegészítését végezte el a Társaság.